
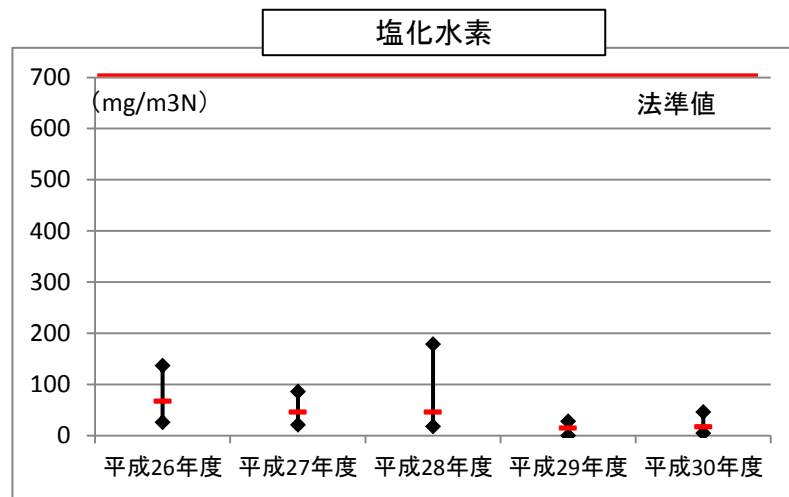
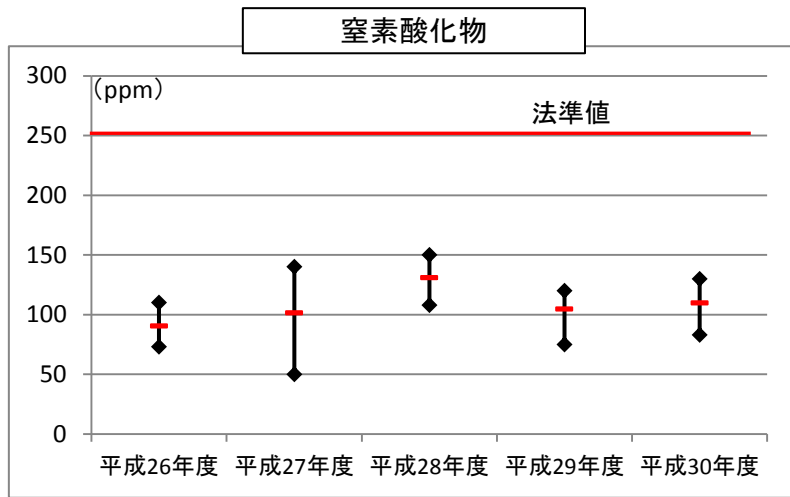
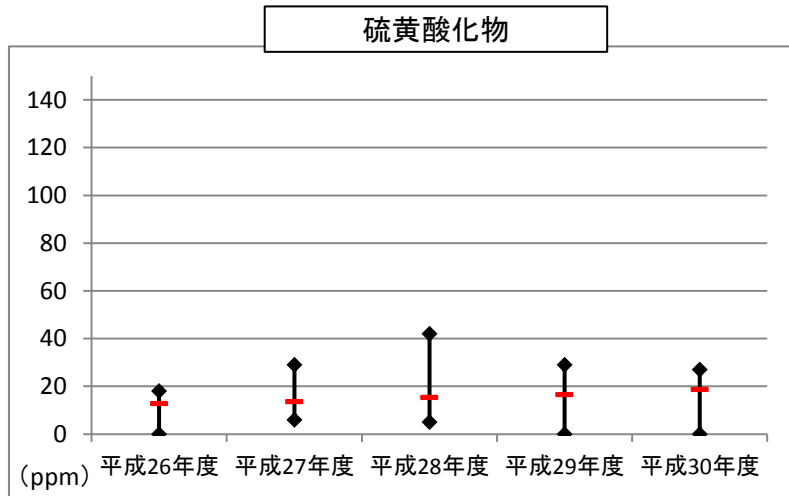
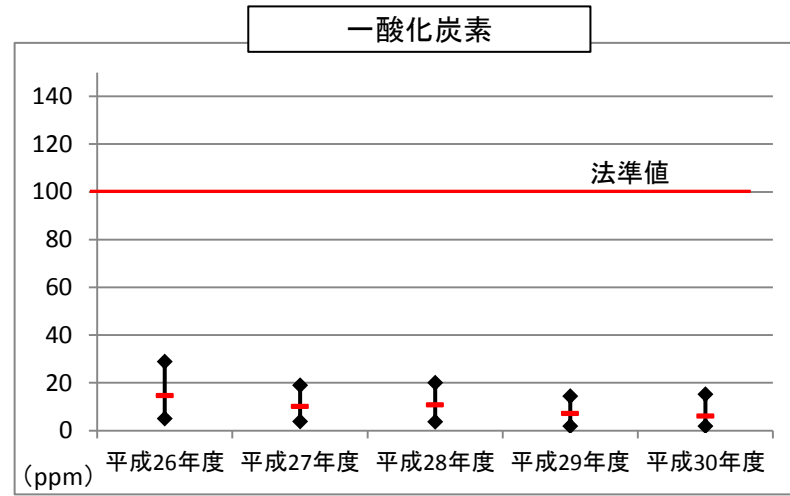
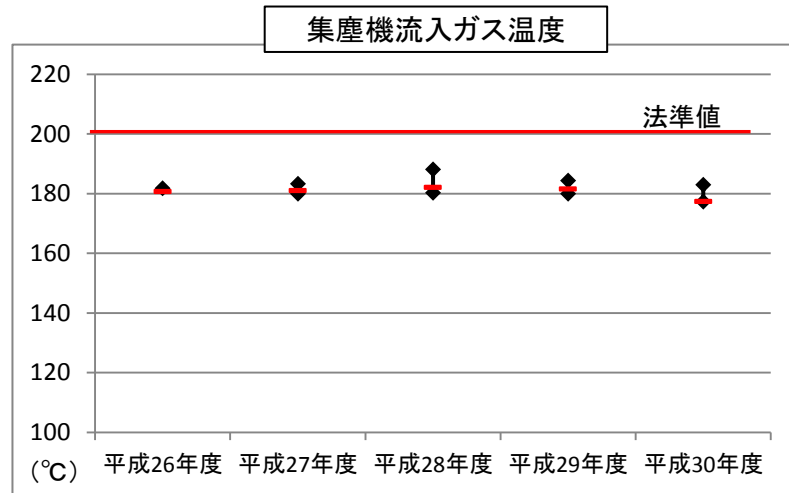


凡例  
 ◆ 最大値  
 + 平均値  
 ◆ 最小値

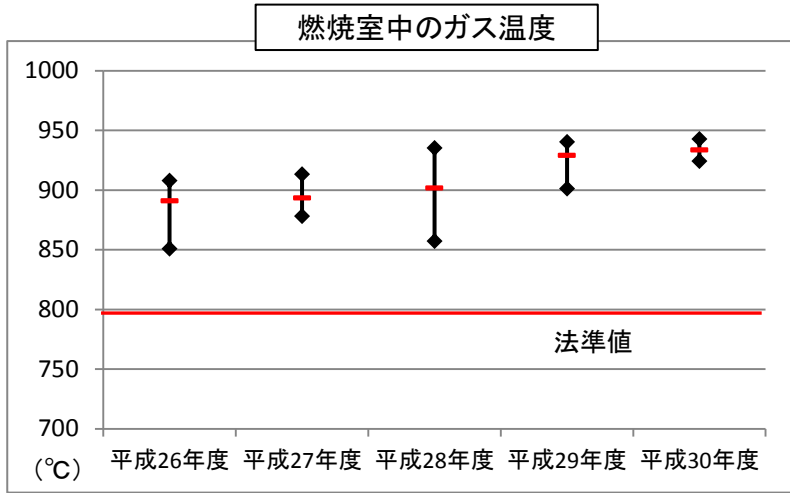

測定項目	法基準		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	測定回数
燃焼室中の焼却ガス温度	800°C以上	最大	908	913.4	935.4	940.4	942.8	連続測定
		最少	850.9	878.2	857.3	901.1	924.2	
		平均	890.8	893.3	901.5	928.9	933.4	
集塵機流入燃焼ガス温度	200°C以下	最大	181.8	183.3	188.1	184.4	183	連続測定
		最少	179.9	180	180.3	180	180.2	
		平均	180.6	181	182.1	181.5	177.3	
一酸化炭素(CO)	100ppm以下	最大	28.9	19	20	14.4	15.2	連続測定
		最少	5.1	3.8	3.7	1.9	1.9	
		平均	14.6	10.1	10.7	7.1	6	
ばいじん	0.08g/m3N以下	最大	定量下限値未満 <sup>注1)</sup>	定量下限値未満 <sup>注1)</sup>	定量下限値未満 <sup>注1)</sup>	定量下限値未満 <sup>注1)</sup>	定量下限値未満 <sup>注1)</sup>	12回/年
		最少	定量下限値未満 <sup>注2)</sup>	6	5	定量下限値未満 <sup>注2)</sup>	定量下限値未満 <sup>注2)</sup>	
		平均						
硫黄酸化物(SOx)	約4,000ppm	最大	18	29	42	29	27	12回/年
		最少	定量下限値未満 <sup>注2)</sup>	6	5	定量下限値未満 <sup>注2)</sup>	定量下限値未満 <sup>注2)</sup>	
		平均	12.8	13.5	15.3	16.5	18.7	
窒素酸化物(NOx)	250ppm以下	最大	110	140	150	120	130	12回/年
		最少	73	50	108	75	83	
		平均	90.3	101.3	130.8	104.7	109.7	
塩化水素(HCl)	700mg/m3N(430ppm)以下	最大	137	86	179	28	46	12回/年
		最少	26	21	18	検出下限値	5	
		平均	67	46	46	14.7	17	
水銀	50μg/m3N以下	最大	注3)	注3)	注3)	注3)	1.6	4回/年
		最少					0.45	
		平均					1.2	
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m3N以下	1号炉	0.015	0.0032	0.017	0.0004	0.00027	1回/年
		2号炉	0.016	0.0053	0.033	0.00044	0.00023	
		平均	0.016	0.00425	0.025	0.00042	0.00025	

注1) 定量下限値: 0.005g/m3N

注2) 定量下限値: 10ppm

注3) 改正大気汚染防止法(平成30年4月1日施行)により、平成30年4月から測定を開始した。